


Diagram 1: Določanje računske toplotne moči $Q_{\text{Irač}}$ iz točke 5.5.2.2 iz volumna prostorov za zajem zgorevalnega zraka

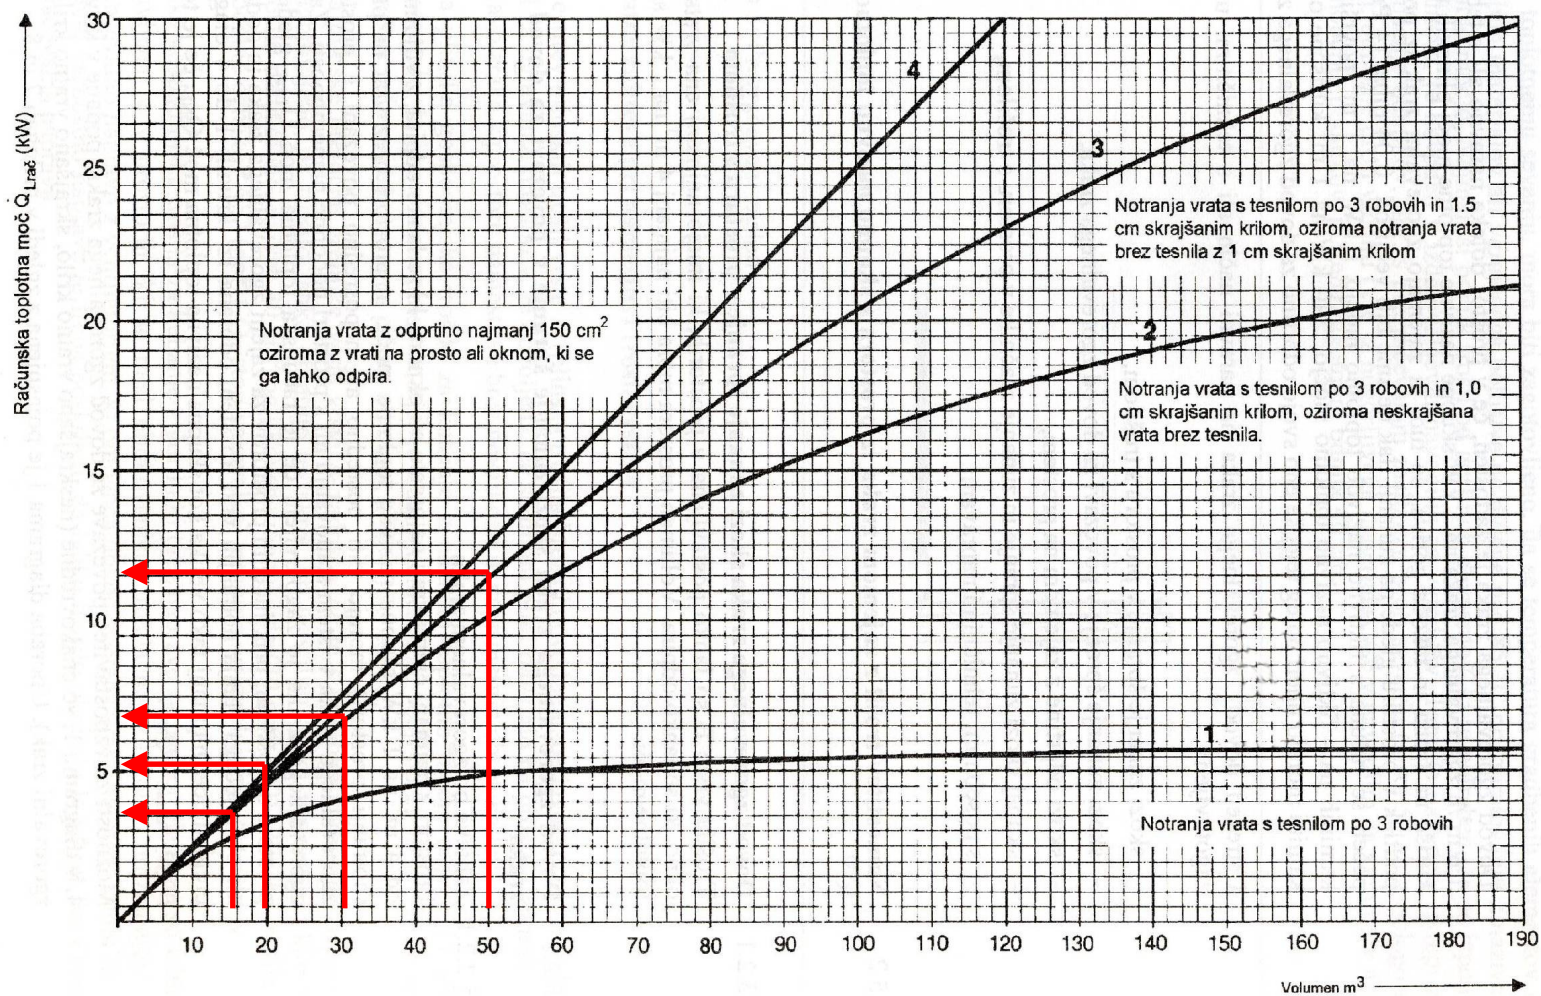

PROSTOR	VOLUMEN (M3)	IZRAČ. TOPLOTNA MOČ KW	OSTALI PODATKI:
KOPALNICA	20	5	KRIVULJA ODČITKA ŠT:
HODNIK	15	3,5	
DNEVNA SOBA	50	11,5	TIP KOTLA:
KUHINJA	30	7	
SKUPAJ:	115	28	DEJ.TOPL.MOČ.KOTLA
IZRAČ MOČ ≥ DEJ.MOČI		28	

Junkers 24 – 4 MFA

24 KW